

KOPIE

Spolek pro oživení Paměti
IČ: 03973735
Milánská 419 Praha 10 - Horní Měcholupy 109 00

DAT

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI STAVEBNÍ ÚŘAD	
Došlo:	112-02-2025
Čj.: UMČ P1	107492/25
Poč. listů/příl.	Sk 7/1h
SZ:	3/65m

13

Adresát:
Úřad městské části Praha 1 – Stavební úřad
Vodičkova 681/18
11568 Praha 1

V Praze dne 12. 2. 2025

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 1, č.j. UMCP1 056178/2025

Vážení,

tímto podáváme odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 1, č.j. UMCP1 056178/2025, vydaného dne 29.1.2025, kterým se zakazuje nepovolené užívání nebytových prostor na adrese Praha 1, Nové Město, Soukenická 29, pro kulturní činnost.

Důvody odvolání:

1. Účel užívání stavby je v souladu s kolaudačním souhlasem a odvolatel jednal v dobré víře v souladu s usnesením Č.j.:UMCP1 018574/2023, ze dne 13.1.2023 o opravě zřejmých nesprávností

13.1.2023 vydal Stavební úřad usnesení UMCP1 018574/2023, kterým opravuje zřejmou nesprávnost vzniklou na základě písařské chyby v původním kolaudačním souhlasu, konkrétně nesprávně uvedenou maximální hladinu hluku v provozovně, která byla upravena z 45 dB na 85 dB. Usnesení se opírá o dokumenty, které jsou součástí spisu a které sloužily stavebnímu úřadu pro udělení kolaudačního souhlasu (č.j. UMCP1 171992/2016). Konkrétně se jedná o protokol o autorizovaném měření VZT do prostoru (H2016-088), jehož hygienický limit byl zaměněn za výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti (20150441). Maximální hladina hluku uvnitř provozovny nesprávně vycházela z měření hluku vzduchotechniky, který by neměl dle hygienických limitů přesáhnout 45 dB, namísto měření vzduchové neprůzvučnosti, které stanovilo limit pro maximální povolenou výši hluku 85 dB uvnitř provozovny. Oba dokumenty přikládáme k tomuto odvolání. Na straně 4 dokumentu H2016-088 ve spisu je hodnota 45 dB dokonce zakroužkována. Z obsahu těchto dvou dokumentů vyplývá, že se jedná o písařskou chybu vzniklou při vyhotovení uvedeného dokumentu, kterou věcně příslušný správní orgán opravil usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.11.2023 obdržel Spolek pro oživení Paměti na vědomí výzvu k bezodkladnému ukončení nepovoleného způsobu užívání části prostor (UMCP1 529900/2023), které se odvolává na právní názor odvolacího orgánu (č.j. MHMP 707475/2023). Ten však vyjadřuje pouze zamítavý postoj k odvolání (odvolání proti opravě zřejmě nesrovnalosti bylo zamítnuto jako nepřipustné). V závěru odvolací orgán nad rámec uvedeného konstatuje, že napadené usnesení nemělo být vydáno. Odvolací orgán přitom vychází z úvahy, že zvýšení povolené hladiny hluku nelze zhojit na základě § 70 správního řádu. Nebere při tom v potaz skutečnost, že v uvedeném případě nešlo o zvýšení povolené hladiny hluku, ale pouze o opravu zjevné nesprávnosti, jež vznikla chybou při vyhotovení rozhodnutí, jak vyplývá z dalších přiložených podkladů, které neměl odvolací orgán v dané chvíli k dispozici.

Jedná se zejména o podklady, které sloužily stavebnímu úřadu pro udělení kolaudačního souhlasu (č.j. UMCP1 171992/2016). Jak již bylo řečeno výše, jedná se zejména o protokol o autorizovaném měření VZT do prostoru (H2016-088), jehož výsledky byly zaměněny za výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti (20150441).

Dále odvolatel uvádí, že rozhodnutí o odvolání, ve kterém odvolací orgán konstatuje, že usnesení (oprava zřejmých nesrovnalostí) vůbec nemělo být vydáno a nelze k němu přihlížet, nebylo doručeno vlastníkově (MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor technické a majetkové správy - OTMS) a nenabývalo tedy právní moci.

Na základě výše uvedených skutečností považuje odvolatel usnesení (č.j. UMCPY 018574/2023) za platné a na jeho základě v dobré víře pokračoval v uskutečňování činností v souladu s upraveným kolaudačním souhlasem.

A tedy uvádíme, že v prostorách Studia Paměť nejsou provozována představení v rozporu s kolaudačním souhlasem v bodě b) maximální hladina uvnitř provozovny ani v bodě c) maximální počet všech přítomných.

2. Kontrola hygienické stanice

Hygienická stanice hl. m. Prahy podnikla jednorázové měření (HSHMP 52176/2024) plnění povinností stanovených § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ve spolupráci s OTMS MČ P1 pracujeme v souladu s akceptovaným návrhem odstranění nedostatků ze strany hygienické stanice a prodlouženým termínem do 31. 3. 2025. S ohledem na stanovený termín a součinnost provozovatele, majitele a hygienické stanice nepovažujeme jednorázový nález hygienické stanice za důvod k „zákazu nepovoleného užívání stavby“.

3. Nepřiměřenost rozhodnutí

Zákaz veškeré kulturní činnosti je nepřiměřený. Závěrem bychom chtěli zmínit, že samotné Studio Paměť funguje v těchto prostorách více jak 20 let (např. jako galerie, divadlo či kulturní centrum) a během našeho desetiletého působení se nám podařilo navázat na původní aktivity prostoru a pozvednout ho na váženou a etablovanou instituci. Nejen my si myslíme, že by bylo škoda vytlačit tento prostor z Prahy 1 na základě zjevné chyby v „v psaní a počtech“ v kolaudačním souhlasu i s ohledem na to, že po celou dobu našeho působení ve Studiu Paměť komunikujeme aktivně se všemi dotčenými stranami.

Návrh na změnu rozhodnutí:

Žádáme Stavební úřad MČ P1 o zrušení rozhodnutí, aby byla umožněna legální kulturní činnost v souladu s usnesením UMCP1 018574/2023 o opravě zřejmých nesprávností.

Děkujeme za projednání našeho odvolání.

S úctou,

Oskar Hulec, předseda spolku

Milan Dederá, člen výboru

Spolek pro oživení Paměti


Přílohy:

- 1) Usnesení UMCP1_018574_2023_Oprava zřejmých nesprávností
- 2) Kolaudační souhlas UMCP1_171992_2016_s užitím stavby
- 3) Protokol H2016-088_o autorizovaném měření VZT_do prostoru
- 4) Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti 20150441
- 5) Výzva UMCP1_529900_2023_k ukončení nepovoleného způsobu užívání
- 6) Rozhodnutí MHMP_707475_2023_o odvolání

Na vědomí:

Odbor technické a majetkové správy

Úřad městské části Praha 1



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor stavebního řádu
Oddělení právní

Městská část Praha 1 – UMC
Doručeno: 12.04.2023
UMCP1 142012/2023
listy: 2 přílohy: 1



mc01es15f78cd

dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 707475/2023

Sp. zn.:

S-MHMP 581116/2023/STR

Vyřizuje/tel.:

JUDr. Klára Kayedová

236 00 4771

Počet listů/příloh: 2/0

Datum:

4.4.2023

ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, příslušný dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odvolání, které podalo

Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1, IČO 27201431, Soukenická 1187/29, 110 00 Praha 1-Nové Město (dále jen „odvolatel“)

proti usnesení, které vydal Úřad městské části Praha 1, stavební úřad (dále jen "stavební úřad") pod č.j. UMCP1 018574/2023, spis.zn. S UMCP1/016271/2023/VÝS-Vr-2/1187 ze dne 13.1.2023, kterým byla provedena oprava zřejmé nesprávnosti v kolaudačním souhlasu č.j. UMCP1 171992/2016, sp. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187 ze dne 25.10.2016, rozhodl podle § 92 odst. 1 správního řádu takto:

Odvolání proti usnesení stavebního úřadu

se jako nepřípustné zamítá.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1, IČO 27201431, Soukenická 1187/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:

Stavební úřad vydal dne 13.1.2023 pod č.j. UMCP1 018574/2023, spis. zn. S UMCP1/016271/2023/VÝS-Vr-2/1187 usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Oprava zřejmé nesprávnosti v kolaudačním souhlasu se týká v kolaudačním souhlasu stanovení maximální hladiny hluku 45 dB uvnitř nebytových prostor v 1 NP a 1.PP pro pořádání kulturních představení v domě č.p. 1187, k.ú. Nové Město, Soukenická 29, Praha 1 Napadeným usnesením byla tato hladina opravena – zvýšena na 85 dB.

Ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu stanoví, že *proti usnesení se může odvolat účastník, jenž se usnesení oznamuje*. Odvolateli usnesení nebylo oznámeno, nebyl mu zaslán ani kolaudační souhlas, kterého se usnesení týká. Jedná se tedy o odvolání nepřipustné.

Dle ust. § 92 věty první správního řádu *odvolací správní orgán opožděné nebo nepřipustné odvolání zamítne*. S ohledem na tuto skutečnost tedy rozhodl odvolací správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o odvolání.

Dle ust. § 92 věty druhé a násl. správního řádu *jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, odvolací správní orgán následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřipustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.*

V daném případě nelze usnesení dle ust. § 94 odst. 3 samostatně přezkoumat.

Nad rámec uvedeného je třeba uvést, že se v daném případě v žádném případě nejedná o opravu zřejmé nesprávnosti, za kterou jsou považovány chyby v psaní nebo v počtech, nikoliv oprava hodnoty hluku uvnitř kolaudovaných prostor. Navíc z korespondence v předloženém spisu, ze které je zřejmé dlouhodobě řešení pronikání hluku z předmětných prostor směrem k domu ve správě odvolatele a řešení tohoto problému ze strany provozovatele. Úroveň takové hodnoty, která determinuje způsob užívání, nelze zvýšit opravou „chyby v psaní“. Pro úplnost se poznamenává, že opravu zřejmých nesprávností v kolaudačním souhlasu, pokud by se o ni jednalo, nelze provést podle ust. § 70 správního řádu, ale musela by být provedena podle ust. § 156 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaným do spisu.

Kolaudační souhlas č.j. UMCP1 171992/2016, sp. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187 ze dne 25.10.2016 nelze v současné době žádným způsobem změnit ani v přezkumném řízení, neboť uplynula lhůta 1 roku od jeho vydání. Změny lze dosáhnout pouze povolením změny v užívání předmětných prostor.

Odvolací správní orgán uzavírá, že odvoláním napadené usnesení vůbec nemělo být vydáno a nelze k němu přihlížet.

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.



Ing. Markéta Vacínová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky



Obdrží:

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel, doporučeně, fyz. os. do vl. rukou

1. Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1, IDDS: iqcpb6
sídlo: Soukenická č.p. 1187/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

II. ostatní

2. Úřad městské části Praha 1, stavební úřad,
sídlo: Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město+ příloha : spis

III. na vědomí

MHMP STR - spis



Spis. Zn.
S UMCP1/448798/2023/VÝS-Vr-2/1187

Za správnost vyhotovení: / tel:
Helena Volrábová / 221097517

Datum
14.11.2023

VÝZVA

Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 134 odst. 5 stavebního zákona

v y z ý v á

Městskou část Praha 1, IČO 000063410, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

která je **vlastníkem provozovny č. 1187/101 v 1. NP a 1. PP - nebytový prostor pro pořádání kulturních představení**, Praha 1, Nové Město č.p. 1187, Soukenická 29 na pozemku parc. č. 366/1 v katastrálním území Nové Město (dále jen "stavba"), kde nájemcem je Spolek pro oživení Paměti, IČO 03973735, Milánská č.p. 419, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

k bezodkladnému ukončení nepovoleného způsobu užívání části prostor v 1. NP a 1. PP bytového domu,

v prostorách, ve kterých jsou provozována kulturní představení v rozporu s kolaudačním souhlasem vydaným dne 25.10.2016, spis. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187, a to v bodě „b) maximální hladina hluku uvnitř provozovny 45 dB, c) maximální počet všech přítomných 43, z toho v 1. PP 30, v 1. NP 1“

ve lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy

bude stavebnímu úřadu oznámeno ukončení tohoto způsobu užívání.

V případě, že stavební úřad zjistí, že stavba je i nadále užívána bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním, **vydá stavební úřad** v souladu s ustanovením § 134 odst. 5 stavebního zákona **rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže.**

Stavební úřad upozorňuje vlastníka na možnost podání žádosti k získání souhlasu nebo povolení změny užívání stavby v souladu s ustanovením § 126 a § 127 stavebního zákona.

Není-li změna v užívání stavby podmíněna stavebními úpravami, bude příslušné oznámení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 stavebního zákona doloženo dokumentací, s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, závaznými stanovisky dotčených orgánů zejména Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Hygienické stanice hlavního města Prahy, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 1 a souhlasy spoluvlastníků domu a v případě, že oznamovatel není vlastníkem stavby, také souhlasem vlastníka stavby se změnou v užívání.

1/3

Bude-li změna užívání podmíněna stavebními úpravami, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby v režimu ohlášení nebo stavebního povolení v závislosti na charakteru stavebních úprav.

V souladu s právním názorem odvolacího orgánu odboru stavebního MHMP uvádíme, že kolaudační souhlas ze dne 25.10.2016, č. j. UMCP1 171992/2016, spis. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187 nelze v současné době žádným způsobem změnit ani v přezkumném řízení, neboť uplynula lhůta 1 roku od jeho vydání. Změny lze dosáhnout pouze povolením změny v užívání předmětných prostor.

Žádost o kolaudační souhlas a oznámení změny v užívání stavby lze v souladu s ustanovením § 196 stavebního zákona činit pouze na formulářích určených prováděcím právním předpisem.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 132 stavebního zákona stavební úřad vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a ostatních právních předpisů vydaných k jeho provedení. Veřejným zájmem se v této souvislosti rozumí zejm. požadavky, aby stavby byly užívány jen k povolenému účelu, neohrožovaly život a zdraví osob, popřípadě nezpůsobovaly jiné škody či ztráty, a aby byly odstraněny případné stavebně bezpečnostní, požární nebo provozní závady na stavbách.

V souladu s ustanovením § 126 odst. 1 stavebního zákona je stavbu možné užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle ustanovení § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. Jakákoli změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je v souladu s ustanovením § 126 odst. 2 přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Dle ustanovení § 134 odst. 5 stavebního zákona není-li stavba užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání stavby **bezodkladně ukončil**, a vlastníka současně **poučí o postupu podle ustanovení § 126 a § 127**. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá **rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže**.

Stavební úřad dále pro úplnost také sděluje, že užívání stavby v rozporu s příslušným povolením k užívání stavby, resp. umožnění takového užívání jiné osobě, je přestupkem podle stavebního zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Helena Volrábová v.r.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

(doručenky)

MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor technické a majetkové správy - OTMS, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

dotčené orgány

Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město

na vědomí

Spolek pro oživení Paměti, IDDS: stvcwac

sídlo: Milánská č.p. 419, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Společenství vlastníků jednotek Soukenická č.p. 1187/29, Praha 1, IDDS: iqcpb6

sídlo: Soukenická č.p. 1187/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

spisy

VOV

Objednatel:
QUADRA PROJECT s.r.o.
Hostinského 1076/8, 155 00, Praha 5 - Stodůlky
Česká republika

REKONSTRUKCE NEBYTOVÉHO
PROSTORU STUDIA PAMĚŤ
VE DVOŘE BYTOVÉHO DOMU
SOUKENICKÁ 1187/29
PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Laboratoř akustiky
a osvětlení

PROTOKOL O MĚŘENÍ 20150441

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI

(směrem z víceúčelového sálu Studia Paměť do sousedního bytu - garáže nad ním)

(PODLE SOP 01, ČSN EN ISO 16283-1, ČSN EN ISO 3382-2)

Schválil: Ing. Štěpán Hrádek, vedoucí Laboratoře akustiky a osvětlení

Dne: 12.10.2015

Počet stran protokolu: 16

Výtisk číslo:



EXPERTNÍ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Laboratoř akustiky a osvětlení

zkušební laboratoř č. 1525

akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Eliášova 393/20, 160 00 Praha 6, Česká republika

tel./fax.: +420 224 320 078 / +420 224 317 681

www.awal.cz, e-mail: info@awal.cz



PROTOKOL O MĚŘENÍ

Obsah:

1.	Zadání.....	3
1.1.	Zhotovitel	3
1.2.	Objednatel.....	3
1.3.	Předmět protokolu měření	3
2.	Metoda měření	3
3.	Seznam podkladů	3
3.1.	Normy a předpisy	3
4.	Zákonné a normové požadavky.....	4
4.1.	Zvuková izolace konstrukcí dle ČSN 73 0532.....	4
5.	Popis měření	5
5.1.	Popis objektu a místa měření	5
5.2.	Schéma provedení zkoušky	6
5.2.1.	Stropní konstrukce mezi hlavním sálem Studia Paměť a garáží	6
5.3.	Použité měřicí zařízení	7
5.4.	Čas měření	7
5.5.	Podmínky při měření	7
5.6.	Přítomné osoby	8
5.7.	Hladina zvuku pozadí	8
5.8.	Nejistota měření	8
6.	Výsledky měření	8
7.	Interpretace naměřených výsledků	8
7.1.	Návrh akustických opatření	9
8.	Závěr	10

1. Zadání

1.1. Zhotovitel

Dokumentace byla vypracována akreditovanou Laboratoří akustiky a osvětlení, společnosti A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 393/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

IČ: 64944603

DIČ: CZ64944603

1.2. Objednatel

Měření bylo provedeno na základě objednávky ze dne 29.9.2015 firmy QUADRA PROJECT s.r.o., Hostinského 1076/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

IČ: 26764768

DIČ: CZ26764768

1.3. Předmět protokolu měření

Cílem měření bylo zjištění hodnoty stavební vážené vzduchové neprůzvučnosti stropu mezi víceúčelovým prostorem sálu Studia Paměť bývalého divadla „Na tahu“ v 1. PP a bytem (resp. garáží) v 1. NP ve dvorní zástavbě bytového domu, ulice Soukenická 1187/29, Praha 1 – Nové Město.

Měření slouží pro zjištění skutečného současného stavu zvukové izolace stropní konstrukce mezi 1. PP a 1. NP pro rekonstrukci nebytového prostoru. Nový nájemce předpokládá, že prostor bude využíván pouze v denní době (tedy do 22:00 hod.).

2. Metoda měření

Měření bylo provedeno dle SOP 01.

Měření bylo provedeno technickou metodou podle ČSN EN ISO 16283-1 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – část 1: Vzduchová neprůzvučnost. Měření doby dozvuku T [s] bylo provedeno podle ČSN EN ISO 3382-2 Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky - část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.

3. Seznam podkladů

- [1] Záznam z měření ze dne 2.10.2015.
- [2] Původní půdorys 1. PP a 1. NP objektu.
- [3] Internetový zdroj nahlizenidokn.cuzk.cz.

3.1. Normy a předpisy

- [4] ČSN EN ISO 16283-1 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – část 1: Vzduchová neprůzvučnost (říjen 2014).
- [5] ČSN EN ISO 3382-2 Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky - část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech (únor 2009).
- [6] ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (listopad 2013).
- [7] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky (únor 2010).
- [8] ČSN 73 0532/Z2 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky (říjen 2014).

4. Zákonné a normové požadavky

Od měsíce března roku 2010 je v platnosti nové vydání normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (únor 2010), upravená změnou ČSN 73 0532/Z2 (říjen 2014).

4.1. Zvuková izolace konstrukcí dle ČSN 73 0532

Nezbytným předpokladem ochrany proti hluku v místnostech je zabezpečení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních konstrukcí mezi místnostmi.

Vážené jednočíselné hodnoty **vzduchové** neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách nesmí být nižší než hodnoty uvedené v následující tabulce 1:

- vážená stavební neprůzvučnost R'_w pro místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu,
- vážená stavební neprůzvučnost R'_w pro místnosti, které mají společnou jen část dělicí konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu při pohledu z vysílací nebo přijímací místnosti. Je-li společná plocha S menší než 10 m^2 stanoví se plocha jako maximum z hodnot $(S; V/7,5)$ kde V je objem přijímací místnosti.
- vážený normovaný rozdíl hladin $D_{nT,w}$ pro místnosti, které nemají společnou dělicí konstrukci, tj. bezprostředně spolu nesousedí, nebo v případech když dělicí plochu S nelze jednoznačně stanovit.

Pro místnosti normou neuvedené platí, že požadavky se přiměřeně vztahují i na obdobné prostory zde neuvedené.

Při diagonálním šíření zvuku mezi dvěma podlažími platí požadavky pro stropy.

Pro bytové domy platí „tabulka 1“ z požadavkové normy, řádky pod písmeny A a B, viz tab. 1.

Tab. 1 Výtah z ČSN 73 0532 – požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi.

Tab. 1 Výtah z ČSN 75 0352 – požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)					
Řádka	Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)	Požadavky na zvukovou izolaci			
		Stropy		Stěny	Dveře
		$R'_{w, D_{nT,w}}$ dB	$L'_{n,w}, L'_{nT,w}$ dB	$R'_{w, D_{nT,w}}$ dB	R_w dB
A. Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu					
1	Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu	47	63	42	27
B. Bytové domy – obytné místnosti bytu					
2	Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství	53	55	53	-
3	Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.)	52	55	52	32
4	Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody	57	48	57	-
5	Místnosti s technickým zařízením domu (výměňkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem: $L_{A,max} \leq 80$ dB 80 dB < $L_{A,max} \leq 85$ dB	57	48	57	-
		62	48	62	
6	Provozovny s hlukem $L_{A,max} \leq 85$ dB: s provozem nejvýše do 22.00 h s provozem i po 22.00 h	57	53	57	-
		62	48	62	
7	Provozovny s hlukem 85 dB $\leq L_{A,max} \leq 95$ dB s provozem i po 22.00 h	72	38	-	-


5. Popis měření

5.1. Popis objektu a místa měření

Bytový dům s nebytovými prostory se nachází v ulici Soukenická 1187/29 v Praze 1 – Nové Město. V předmětném objektu je plánována rekonstrukce stávajícího nebytového prostoru Studia Paměť nacházejícího se ve dvoře objektu v 1. PP až 1. NP. Nebytový prostor byl užíván pro provoz divadla „Na tahu“. Po rekonstrukci dojde ke změně užívání prostoru na koncertní sál pro pořádání „komorních“ koncertů začínajících umělců. V prostoru sálu tedy bude probíhat hra na hudební nástroje včetně elektronických se zesilovačem a reproduktory. Celková kapacita bude přibližně 40 diváků. V suterénu nebytového prostoru se nachází hlavní sál, zázemí a toalety. V přízemí nebytového prostoru se nachází vstupní hala s barem. Do suterénu se prochází vnitřním spirálovým ocelovým schodištěm umístěným v severozápadním rohu nebytového prostoru.

Měření vzduchové neprůzvučnosti stávající stropní konstrukce bylo provedeno ve stavu před rekonstrukcí nebytového prostoru pro zjištění akustických vlastností této konstrukce. Nebytový prostor v suterénu objektu stěnou sousedí s technickými a sklepními prostory, dále s prádelnou, sušárnou a chodbou se schodištěm bytového domu. Přímě nad hlavním sálem se nachází volný venkovní prostor dvora objektu. Pouze v severní části hlavní sál stropní konstrukcí částečně sousedí s mezonetovým dvorním objektem s bytem a garáží pro osobní automobil. Do bytové jednotky nebyl umožněn přístup. Její uživatel je odstěhovaný a prostor bytu je zjevně nepoužíván. Pro měření byla zpřístupněna pouze navazující garáž. Z tohoto důvodu bylo měření provedeno z hlavního sálu do garáže. Byla tedy zjištěna zvuková izolace stropní konstrukce mezi hlavním sálem a garáží. Podle objednatelů měření je stropní konstrukce v místě bytové jednotky i garáže zcela shodná. Z tohoto důvodu lze očekávat obdobnou hodnotu zvukové izolace stropní konstrukce mezi hlavním sálem a bytem.

Grafické zobrazení umístění bytového domu a dvorního objektu je v situaci na obr. 1.

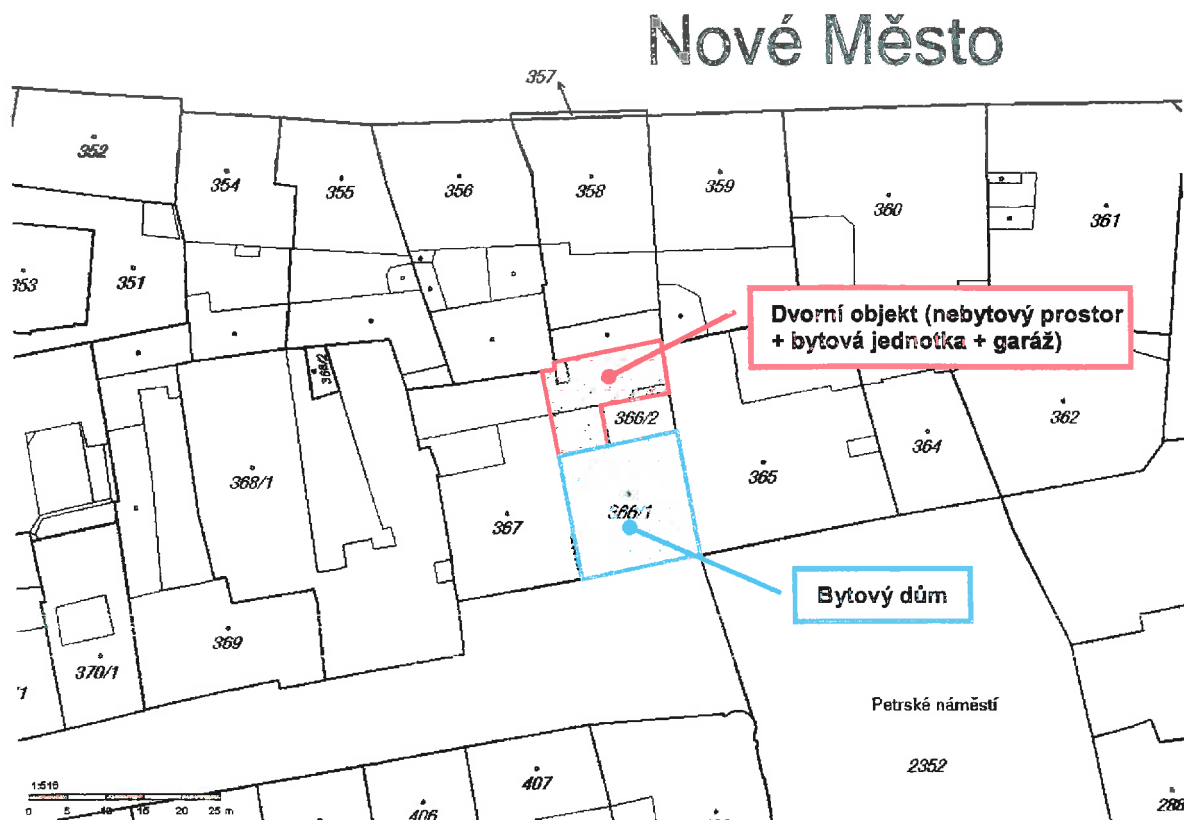

Obr. 1 Situace umístění předmětného domu včetně dvorního objektu.

Zkoušenou vodorovnou konstrukcí byl strop mezi 1. PP a 1. NP s vrchní nášlapnou vrstvou tvořenou betonem (v garáži). V přijímacím prostoru (garáži) byl v době měření zaparkovaný osobní automobil, 2 motocykly a byl v něm složen materiál – police, dřevěná cívka na kabely, sada náhradních kol na automobil. Vysílací místnost – hlavní sál nebytového prostoru byl zařízen nábytkem, tj. stoly, židle, hudební nástroje, reproduktory. V prostoru byla finální vrchní nášlapná vrstva podlahy tvořená dlažbou.

Při měření byly uzavíratelné otvorové výplně (okna a dveře) všech místností vždy uzavřeny včetně roletových garážových vrat.

Půdorysy vysílací a přijímací místnosti pro měření vzduchové neprůzvučnosti konstrukce jsou v příloze 1.

5.2. Schéma provedení zkoušky

Vzduchová neprůzvučnost

Hladina zvuku byla vytvořena pomocí všesměrové reproduktorové soustavy. Doba dozvuku byla měřena metodou náhlého přerušení zvuku. Jako zdroj zvuku pro měření hladin zvuku a doby dozvuku byla použita všesměrová reproduktorová soustava napojená na vnitřní generátor bílého (L_1 , L_2) resp. růžového (T_2) šumu zvukoměru. Pro jeden bod byly voleny dva poklesy, doba vybuzení byla 6 s a doba poklesu byla volena 5 s. Hladina akustického tlaku (zvuku) byla měřena v režimu „FAST“ s nastavenou volbou automatického rozsahu. Před měřením a po měření byla provedena kontrola zvukoměru pomocí akustického kalibrátoru s hladinou $L_{spi} = 94$ dB na frekvenci 1 000 Hz.

Vzduchová neprůzvučnost byla měřena v třetinooktávových pásmech.

V měřených místnostech bylo zvoleno celkem deset poloh mikrofону pro měření doby dozvuku a měření hladiny zvuku. Zdroj zvuku byl vždy ve dvou polohách.

Rozdíl hladiny signálu L_2 byl na všech frekvencích nejméně 10,4 dB proti hladině pozadí B_2 . Korekce na zvuk pozadí byla uplatněna.

5.2.1. Stropní konstrukce mezi hlavním sálem Studia Paměť a garáží

• Vzduchová neprůzvučnost

Vysílacím prostorem byl hlavní sál Studia Paměť v místě pódia, tj. v okolí severovýchodního rohu sálu v 1. PP. Přijímacím prostorem byla garáž v 1. NP s nášlapnou vrstvou podlahy tvořenou betonem, přímo sousedící s vysílacím prostorem (půdorysně nad vysílacím prostorem). Plocha stropu ve vysílacím prostoru a plocha podlahy v přijímacím prostoru není shodná. Oba měřené prostory spolu vzájemně sousedí a mají společnou plochu dělicí konstrukce $S = 5,6$ m². Lze proto měřit a vyhodnotit váženou stavební neprůzvučnost R'_w [dB]. Společná plocha dělicí konstrukce S je však menší jak 10 m². Oba prostory spolu sousedí pouze částečně – garáž je oproti hlavnímu sálu posunutá dále na sever. Plocha S použitá pro vyhodnocení se stanovila jako maximum z hodnot $(S; V/7,5)$, kde V je objem přijímacího prostoru v [m³]. Objem přijímacího prostoru je $V = 72,7$ m³. Výsledek je (5,6; 9,7). Plocha S použitá pro vyhodnocení měření R'_w [dB] je $S = 9,7$ m². Grafické zobrazení vysílacího a přijímacího prostoru je na obr. 2 až 5 a v příloze 1.



Obr. 2 a 3 Vysílací prostor – hlavní sál Studia Paměť v 1. PP.



Obr. 4 a 5 Příjímací prostor – garáž v 1. NP.

5.3. Použité měřicí zařízení

- Modulární přesný analyzátor zvuku Brüel & Kjær 2260, výrobní číslo 2466896.
- Měřicí mikrofón $\frac{1}{2}$ " Brüel & Kjær 4189, výrobní číslo 2469635.
- Akustický kalibrátor Brüel & Kjær 4231, výrobní číslo 2466144.
- Elektronický zdroj akustického tlaku - výkonový zesilovač s reproduktory.
- Digitální teploměr, vlhkoměr AHLBORN, ALMEMO 2290-4 v.č. H02080887M, sonda FH A646-21 v.č. 01090989.
- Digitální miskový anemometr Kindl electronic, Windmaster 2, výrobní č. 0704-92004-4.
- Ocelový stáčecí metr 3 m, typ 32G-3016 výrobce ASSIST, výrobní číslo 108/13.

Metrologické ověření a kalibrace jsou doloženy příslušnou dokumentací uloženou u zhotovitele. Platnost ověření zvukoměrných přístrojů je do 31.3.2017.

5.4. Čas měření

Měření bylo provedeno dne 2.10.2015 v době od 17:00 do 19:00 hodin.

5.5. Podmínky při měření

Měření probíhalo v interiéru - teplota vzduchu v interiéru $+18,3^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu 61,7 %. Venkovní teplota vzduchu $+14,5^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu 53,9 %, sucho, jasno, bezvětří.

5.6. Přítomné osoby

Měření provedl Ing. Štěpán Hrádek. Další osoby přítomné u zkoušky byli: Ing. Jan Kovařík - zástupce objednatele měření. Dále byli přítomni majitelé, resp. uživatelé měřených prostor.

5.7. Hladina zvuku pozadí

Měření byla stanovena hladina zvuku pozadí. Pozadí je tvořeno hlukem dopravy po okolních ulicích. Korekce na zvukové pozadí při vyhodnocení měření byla uplatněna.

5.8. Nejistota měření

Pro SOP 01 - měření vzduchové neprůzvučnosti byla nejistota výsledku měření určena v souladu s metodou uvedenou v ČSN EN ISO 12999-1. Standardní nejistota pro jednočíselné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti v souladu s ISO 717-1 je $U = k \cdot u$, kde „ u “ je standardní nejistota $u = 0,9$ dB a „ k “ je činitel rozšíření, jehož hodnota závisí na pravděpodobnostním rozdělení možných hodnot měřené veličiny a na konfidenční úrovni. Konfidenční úroveň byla stanovena 90 % pro oboustranný interval zkoušky → činitel rozšíření $k = 1,65$.

$$U = 1,65 \cdot 0,9 = 1,5 \text{ dB}$$

Pro vzduchovou neprůzvučnost je stanovena nejistota měření $\pm 1,5$ dB. Nejistota měření byla navíc ověřena mezilaboratorní porovnávací zkouškou č. 07-CSI/09 v roce 2009.

Podle normy ČSN 73 0532 nemá nejistota měření vliv (nepoužívá se) při hodnocení naměřených hodnot ve vztahu k požadavkům této normy.

6. Výsledky měření

Byla zjišťována stavební hodnota vzduchové neprůzvučnosti R' [dB]. Z dílčích měření v kmitočtových pásmech 1/3 oktávy v rozsahu 50 až 10 000 Hz byla stanovena porovnáním se směrnou křivkou definovanou v rozsahu 100 až 3 150 Hz jednočíselná hodnota zvukové izolace a vypočteny hodnoty faktorů přizpůsobení spektru C a C_{tr} . Výsledek měření je uveden v tab. 2.

Všechny veličiny zjištěné při měření jsou uvedeny v příloze 2.

Tab. 2 Výsledné hodnoty zjištěné měřením.

Název konstrukce	Zjištěno měřením [dB]	Nejistota měření [dB]
Vzduchová neprůzvučnost stropu mezi hlavním sálem Studia Paměť a garáží (1. PP x 1. NP)	$R'_w(C, C_{tr}) = 58 (-1, -5)$	$\pm 1,5$

7. Interpretace naměřených výsledků

Z požadavků uvedených v kapitole 4 v tab. 1 a z výsledku měření uvedeného v kapitole 6 plyne následující interpretace výsledku zkoušky.

Tab. 3 Vyhodnocení posuzovaných konstrukcí.

Název konstrukce	Požadavek v „tabulce 1“ ČSN 73 0532		Naměřená hodnota [dB]	Hodnocení
	$R'_w, D_{nT,w}$ [dB]	$L'_{n,w}, L'_{nT,w}$ [dB]		
Vzduchová neprůzvučnost stropu mezi hlavním sálem Studia Paměť a garáží (1. PP x 1. NP)	≥ 57 (DEN)	-	$58 \pm 1,5$	VYHOVUJE

Hodnotu vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R'_w [dB] zjištěnou měřením lze porovnat s požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky (v platném znění). Hodnoty C , C_{tr} uvedené v závorce se nehodnotí.

Naměřená hodnota vzduchové neprůzvučnosti není nižší než požadovaná hodnota stanovená normou ČSN 73 0532 uvedená v tabulce 1.

V daném případě je naměřená a vyhodnocená hodnota **vyhovující** pro provoz hlavního sálu Studia Paměť s provozem v denní době za předpokladu hladiny hluku v prostoru $L_{A,max} \leq 85$ dB.

Konstrukce stropu je z hlediska vzduchové neprůzvučnosti vyhovující pro využití prostoru ke komorním hudebním produkcím s převažujícími vyššími tóny, tj. bez velkých bicích nástrojů. V žádném případě se však v prostoru nesmí provozovat činnosti s velmi hlučnou elektronicky zesilovanou hudbou (např. disko apod.)

7.1. Návrh akustických opatření

Pro snížení hladiny hluku (splnění $L_{A,max} \leq 85$ dB) a zkrácení doby dozvuku ve víceúčelovém prostoru sálu Studia Paměť doporučujeme provést akustickou úpravu stropu spočívající v instalaci **širokopásmového obkladu stropu**. Širokopásmový akustický obklad je takový, jehož vážený činitel zvukové pohltivosti $\alpha_w \geq 0,8$ = třída zvukové pohltivosti B. Navrhovaný zvuk-pohltivý podhled výše uvedených parametrů musí být svěšen pod stropem nebo přímo nalepen či přišroubován na stropní konstrukci (např. Ecophon™ Master SQ tl. 40 mm, lepený přímo na stropní konstrukci, $\alpha_w = 1,0$).

Hluk od „vrzání“ židlí při jejich posunutí po podlaze je nutné odstranit instalací vhodných podložek na nohy židlí – např. filcové viz obr. 6, gumové, nebo PVC.



Obr. 6 Podložka pod nohy židle s filcovou povrchovou úpravou.

8. Závěr

K hodnocení naměřených hodnot v porovnání s normovými požadavkovými hodnotami dle ČSN 73 0532 je kompetentní místně příslušný orgán státní správy (místně příslušný stavební úřad) případně orgán ochrany veřejného zdraví (místně příslušná hygienická stanice).

Měření provedl a protokol vypracoval: Ing. Štěpán Hrádek, vedoucí laboratoře

Odborný pracovník Laboratoře akustiky a osvětlení akreditované ČIA č. 1525, oprávněný k vedení zkoušek specifikovaných v Příloze osvědčení o akreditaci č. 425/2015.

V Praze dne 12.10.2015

Vedoucí laboratoře:

.....
Ing. Štěpán Hrádek


Přílohy:


1. Půdorys 1. PP domu s vyznačením vysílacího prostoru hlavního sálu Studia Paměť, půdorys 1. NP domu s vyznačením polohy přijímacího prostoru (garáž) v 1. NP.
2. Určení výsledku R'_w pro strop mezi hlavním sálem Studia Paměť v 1. PP a garáží pro osobní automobil v 1. NP.

Poznámka: Protokol, včetně příloh je duševním vlastnictvím firmy A.W.A.L. s.r.o. Jeho veřejná publikace a další využití nad rámec původního smluvního určení nebo předání další třetí osobě je vázáno na souhlas pracovníků firmy A.W.A.L. s.r.o. Protokol může být reprodukován pouze kompletní včetně příloh. Výsledky zkoušek se vztahují pouze na zkoušené konstrukce včetně podmínek při měření zde uvedených.

PŘÍLOHA 1

- půdorys 1. PP domu s vyznačením vysílacího prostoru hlavního sálu Studia Paměť
- půdorys 1. NP domu s vyznačením polohy přijímacího prostoru (garáž) v 1. NP

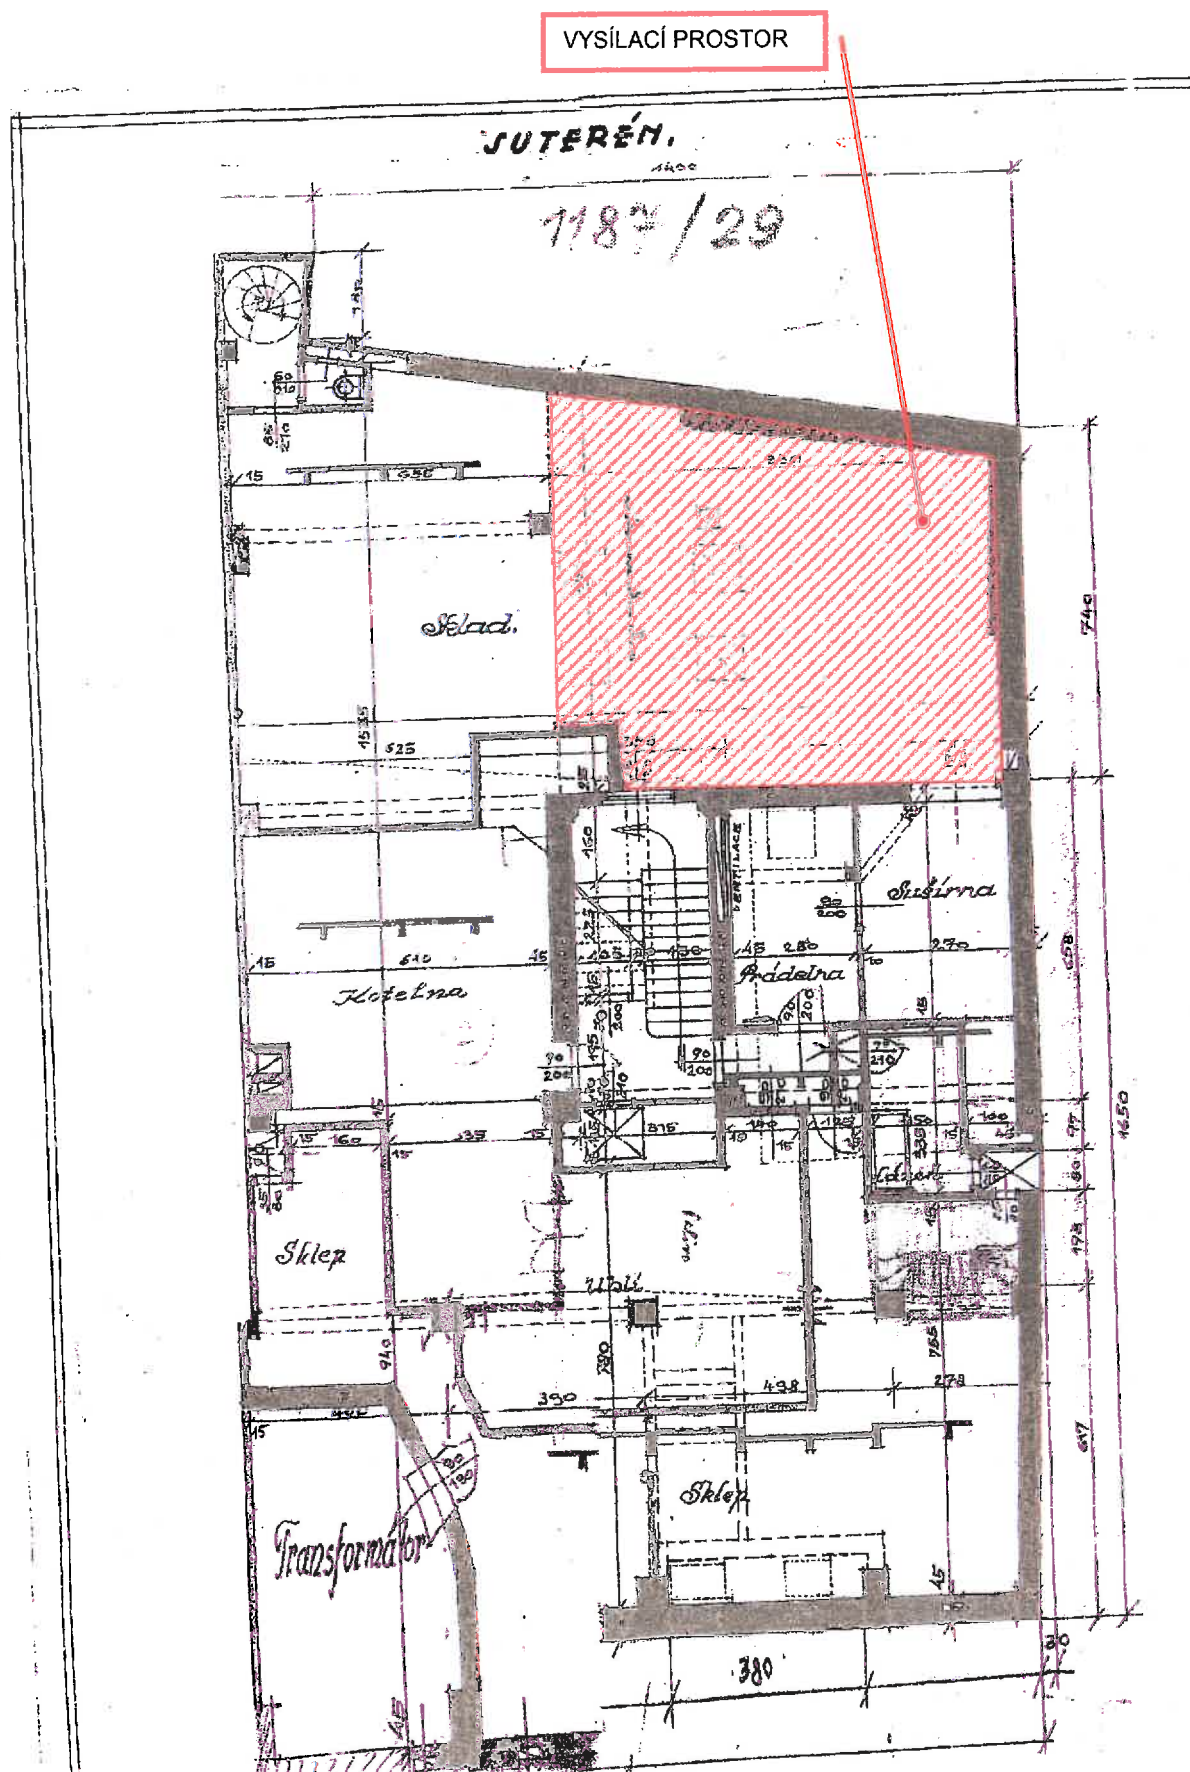

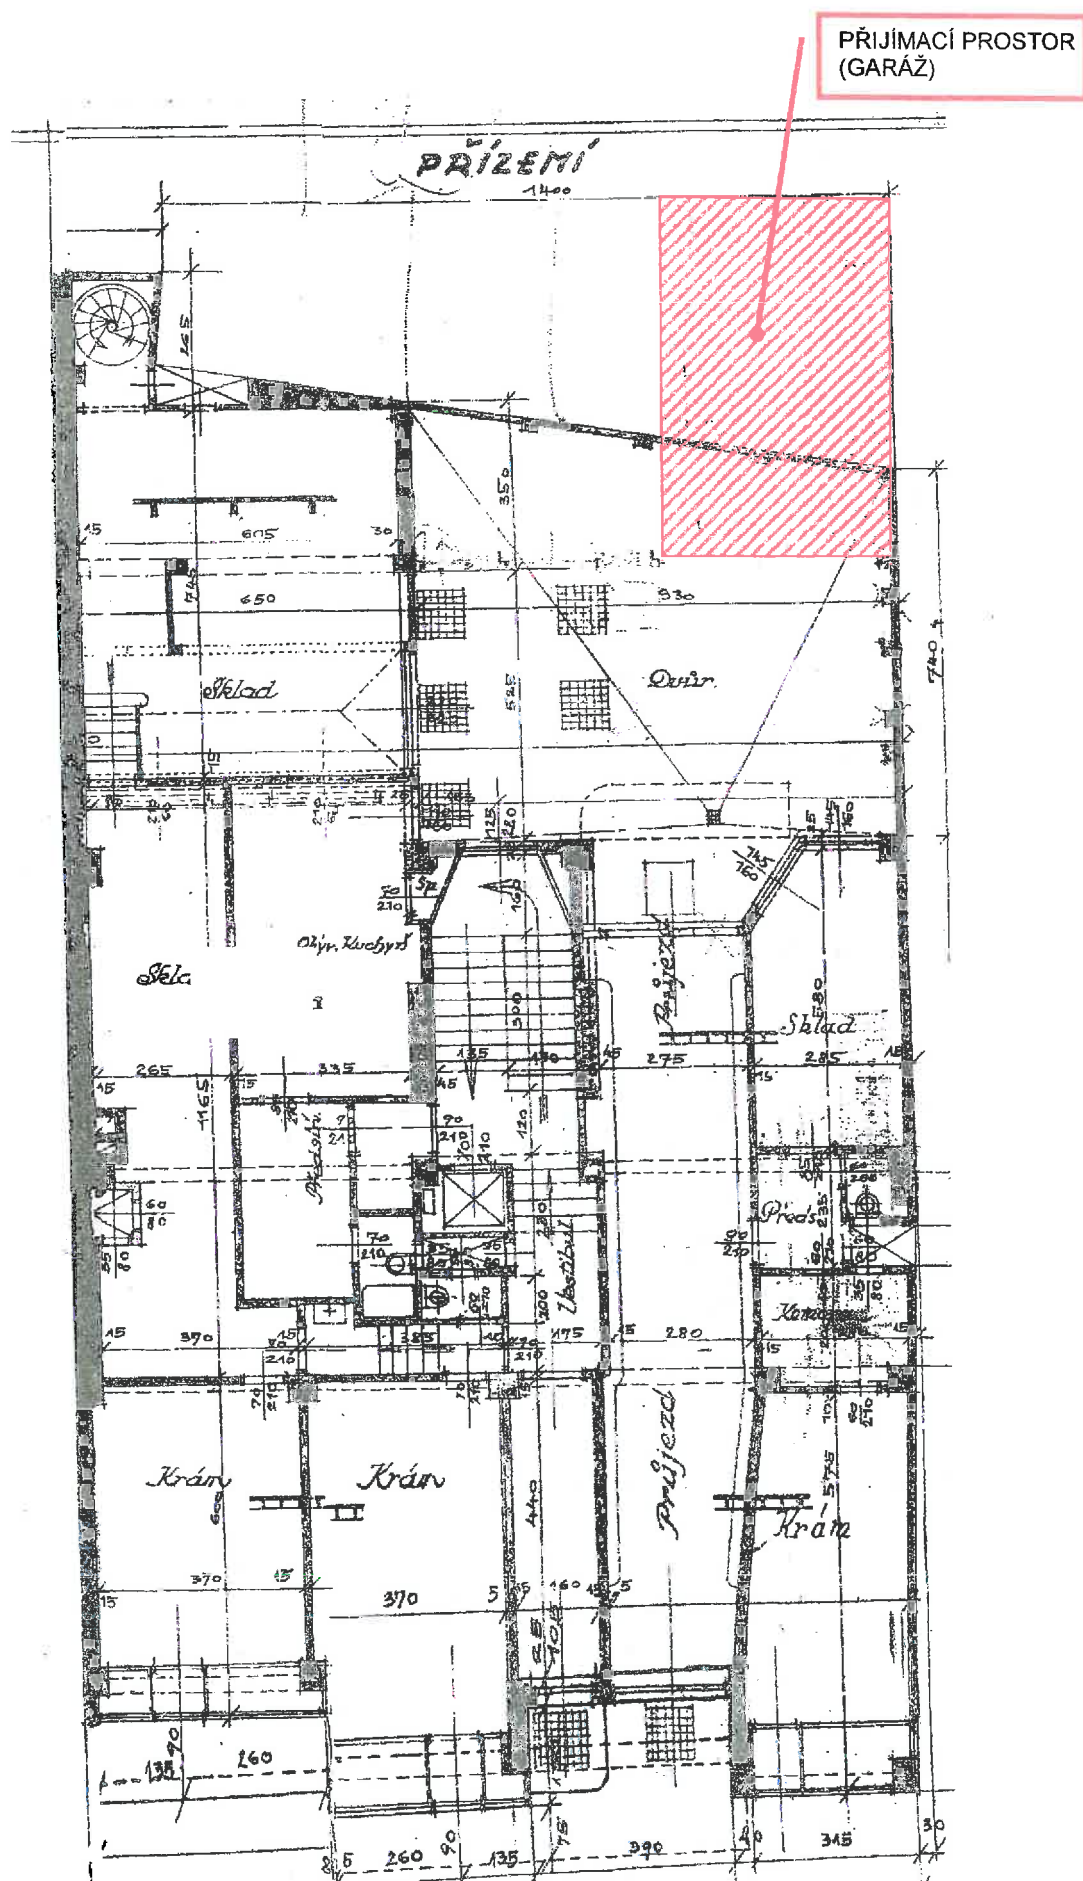

PŘÍLOHA 2

- určení výsledku R'_w pro strop mezi hlavním sálem Studia Paměť v 1. PP a garáží pro osobní automobil v 1. NP

Záznam z měření vzduchové neprůzvučnosti



A.W.A.L. s.r.o. - Laboratoř akustiky a osvětlení akreditovaná ČIA pod číslem L 1525

Měřil: Ing. Štěpán Hrádek

Datum měření: 2. říjen 2015

Objednatel:

QUADRA PROJECT s.r.o., Hostinského 1076/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Údaje o měřeném objektu:


Bytový dům s provozovny, ulice Soukenická 1187/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Údaje o měřené konstrukci:

Stropní konstrukce mezi sálem bývalého divadla (v místě pódia u stěny) v 1. PP a garáží pro osobní automobil v 1. NP. Nášlapná vrstva v přijímací místnosti v 1. NP byl beton.

Ověřovací listy a kalibrační list vydal CMI			
Zvukoměr: č.8012-OL-10128-15		Mikrofon: č.8012-OL-10129-15 Akustický kalibrátor: č.8012-KL-10130-15	
Údaje o měřicím přístroji a vybavení:			
Výrobce:	Brüel & Kjær	Sériové č.	2466896
Zvukoměr:	Analýzátor zvuku 2260		
Mikrofon:	Mikrofon 1/2" 4189		2469635
Kalibrace:	Akustický kalibrátor 4231		2466144
Program pro stavební akustiku BZ7204 Verze 2.11		Kalibrační údaje mikrofonu:	
Zdroj hluku		Ověření podle kalibrce výrobce	
Typ šumu		Citlivost mikrofonu:	
Volby měření doby dozvuku		Hladina na 1000 Hz:	
Počet poklesů		Hladina na 1/3 oktávy 1000 Hz L= 94,0 ± 0,2 dB	
Korekce na dopad zvuku			
Rozsah měření:			
	1/3-okt.	50Hz	10kHz

500	630	800	1k	1,25k	1,6k	2k
43,0	54,9	73,6	93,9	73,5	55,0	46,0

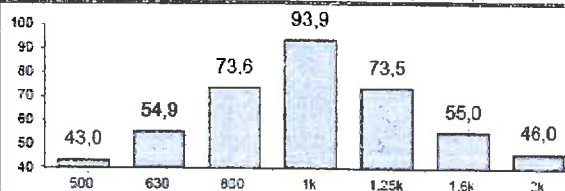

Údaje nutné pro výpočet neprůzvučnosti měřené konstrukce:

Plocha konstrukce 9,7 m² Objem místnosti 72,7 m³ Použitá doba dozvuku T 20 Srovnávací doba dozvuku To 0,5 s

Hodnoty	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Výsledky	Směrná	Odchylka	Součet
Kmitočet	L1	L2	B2	T20	T30	R'	křivka	Δ	odchylek
Hz	dB	dB	dB	s	s	dB	dB	dB	dB
100	90,5	45,2	33,5	1,14	1,16	45,1	39	+	-22,6
125	93,2	55,0	32,9	0,89	0,88	37,0	42	-5,0	
160	97,7	53,2	30,1	1,02	0,90	43,8	45	-1,2	
200	98,9	52,1	27,9	0,89	0,91	45,5	48	-2,5	
250	100,6	49,0	29,7	0,98	0,99	50,7	51	-0,3	
315	100,0	46,6	26,3	1,03	1,03	52,8	54	-1,2	
400	97,9	44,5	25,3	0,93	0,94	52,4	57	-4,6	
500	96,0	38,9	25,3	0,91	0,91	55,9	58	-2,1	
630	94,9	38,7	24,0	0,93	0,88	55,1	59	-3,9	
800	93,9	33,7	21,7	0,93	0,89	59,1	60	-0,9	
1k	92,5	30,7	20,3	0,80	0,82	60,1	61	-0,9	
1.25k	93,7	29,2	17,9	0,77	0,76	62,6	62	+	
1.6k	94,9	28,8	16,9	0,76	0,75	64,2	62	+	
2k	93,5	25,9	13,4	0,75	0,72	65,6	62	+	
2.5k	91,3	24,6	11,2	0,68	0,67	64,2	62	+	
3.15k	89,9	22,1	9,4	0,65	0,65	65,2	62	+	

Souhrn výsledků:

ΣΔ = -22,6 dB => R'w = 58 dB
 R'w+C = 57 dB R'w+Ctr = 53 dB

Umístění a identifikace souborů v analyzátoru:

C:\SOUKENIC\0001A.BA\

Projekt: 1

Část: A

STROP

Stavební neprůzvučnost podle ISO 16283-1

Stavební měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi

Objednatel: QUADRA PROJECT s.r.o., Hostinského 1076/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Datum zkoušky: 2. říjen 2015

Popis a identifikace stavební konstrukce, uspořádání zkoušky a směr měření:
Bytový dům s provozovnamy, ulice Soukenická 1187/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
Stropní konstrukce mezi sálem bývalého divadla (v místě pódia u stěny) v 1. PP a garáží pro osobní automobil v 1. NP. Nášlapná vrstva v přijímací místnosti v 1. NP byl beton.
Jako přijímací místnost byla zvolena garáž v 1. NP.
Bylo zvoleno 5 poloh mikrofonu a dvě polohy zdroje hluku, celkem 10 nezávislých poloh.

Plocha S dělicí konstrukce:

9,7 m²


Objem přijímací místnosti:

72,7 m³

— Stavební neprůzvučnost R' [dB]

— Směrná křivka (ISO 717-1)

Kmitočet f Hz	R' třetiny oktávy dB
50	22,5
63	41,1
80	44,2
100	45,1
125	37,0
160	43,8
200	45,5
250	50,7
315	52,8
400	52,4
500	55,9
630	55,1
800	59,1
1000	60,1
1250	62,6
1600	64,2
2000	65,6
2500	64,2
3150	65,2
4000	66,8
5000	68,1

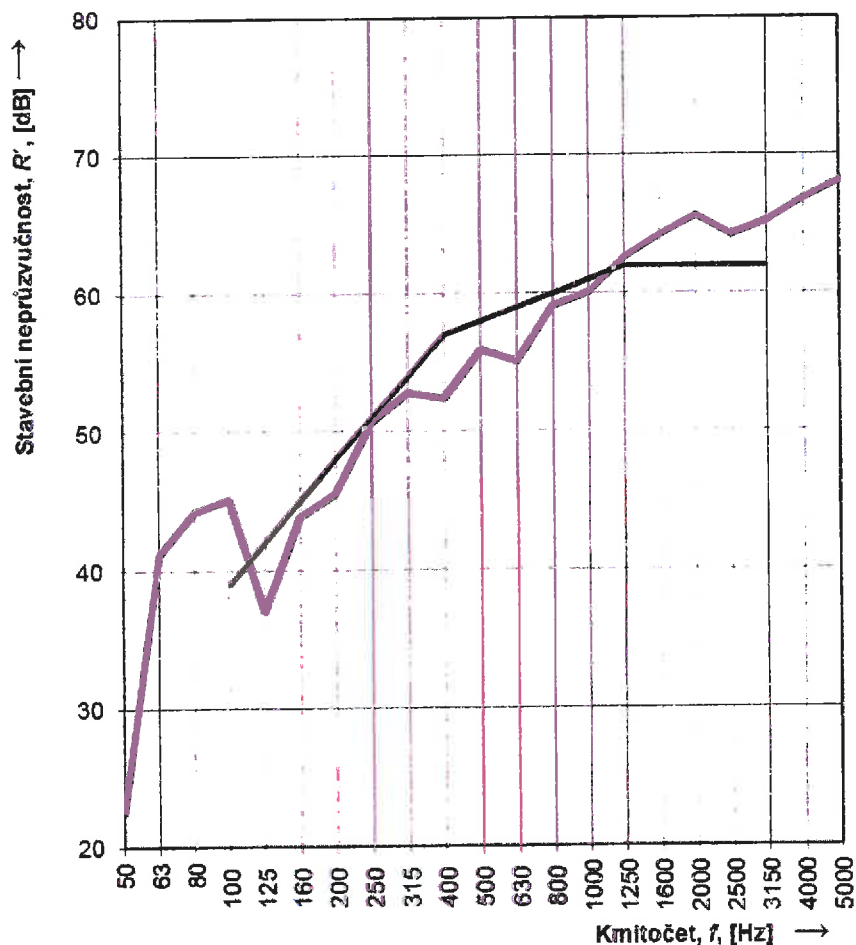

Vyhodnocení podle ISO 717-1:

$R'_w (C; C_{tr}) = 58 (-1; -5) \text{ dB}$

$C_{50-3150} = -2 \text{ dB}$

$C_{50-5000} = -1 \text{ dB}$

$C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$

$C_{tr,50-3150} = -12 \text{ dB}$

$C_{tr,50-5000} = -12 \text{ dB}$

$C_{tr,100-5000} = -5 \text{ dB}$

Výsledky jsou stanoveny na základě měření v budově, technickou metodou

Číslo protokolu: 20150441

Název zkušebny:

A.W.A.L.

Datum zpracování: 5. říjen 2015

Zpracovatel:

Ing. Štěpán Hrádek



Testování, měření, analýzy a kontroly

155 00 Praha 515 Jindrova 962 / 14

IČ 10188886 DIČ CZ380512722 ŽIV/P13/3821/2009/Hav2 Praha 13

Ing. Ivan Horák

Tel. +420 235 512 162 Mobil +420 732 536 818 in-ing@volny.cz

A16120 Hluk, Ventil, Praha 8.

Protokol-H2016-085

Strana 1 (celkem 5)

Příloha : P1.

Autorizovaná laboratoř v rámci Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Autorizační set B4 Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb.
Autorizační set G2 Měření slyšitelného hluku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb.
Číslo osvědčení o autorizaci A0040100713 ze dne 15.7. 2013, platnost osvědčení do 23.7. 2018.
www.szlu.cz seznam osvědčení o autorizaci.

Výtisk č. 1

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ SLYŠITELNÉHO HLUKU VE VENKOVNÍM A VNITŘNÍM CHRÁNĚNÉM PROSTORU STAVEB

Při provozu nových

VZDUCHOTECHNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Rekolaudace
nebytového prostoru

1187/101 v 1.NP a 1.PP

bytový dům

Soukenická 1187/29

PRAHA 1

Zadavatel měření : Ventil, vzduchotechnika, s.r.o.

Světova 1041/9

Libeň

180 00 Praha 8

IČ: 24 24 83 39 DIČ: CZ 24 24 83 39

Objednávka ze dne 11.10. 2016 Pan Michal Petr.

Datum měření	Úterý 18.10. 2016	16,00 + 18,30hod
Datum zpracování	19.10. 2016	

Ing. Ivan Horák Monitoring 155 00 Praha 515
Jindrova 962/14 T 235 51 21 62 M 603 45 23 72
Autorizovaná laboratoř v rámci Zákona o ochraně veřejného
zdraví, Autorizační set G2 Měření slyšitelného hluku
ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb.
Číslo osvědčení o autorizaci A0040100713 ze dne 15.7.2013.
platnost osvědčení do 23.7.2018 in-ing@volny.cz

Měření provedl : Petr Horák

Odborný vedoucí autorizačního SETU G2 : Ing. Ivan Horák

Za správnost protokolu odpovídá vedoucí autorizované laboratoře : Ing. Ivan Horák





Testování, měření, analýzy a kontroly

155 00 Praha 515 Řindova 902/14

IČ 10188866 DIČ CZ366512722 ŽIV/P13/3621/2009/Hav/2 Praha 13

Tel. +420 255 512 162 Mobil +420 732 536 818 m-big@volny.cz

Ing. Ivan Horák

Protokol-H2016-055

Strana 2 (celkem 3)

a/ Účel měření

Měření bylo provedeno jako podklad k řízení pro účely ochrany veřejného zdraví (ke kolaudaci stavby) pro porovnání výsledků s hodnotami dle NV č. 272/2011 Sb. po dokončení zkoušek nové VZDUCHOTECHNIKY.

b/ Použité přístroje

Zvukoměr Brüel-Kjaer 2250 L v. č. 3009369 ověřen ČMI č. 8012-OL-10155-16 dne 08. 04. 2016, třída přesnosti 1 podle ČSN EN 61672, platnost do 10.04. 2018.

Mikrofon Brüel-Kjaer 4950 v. č. 3051782 ověřen ČMI č. 8012-OL-10156-16 dne 06. 04. 2016, splňuje požadavky normy PN 1802.1, platnost do 10.04. 2018.

Akustický kalibrátor Brüel-Kjaer 4230 v.č.1168912 kalibrován ČMI kalibrační list č.8012-KL-10271-16 dne 17.6. 2014, platnost podle LD13 AL do 17.6. 2018.

Před a po měření byla provedena kalibrace kalibrátorem na hodnotě 94,0 dB bez zjištění rozdílu hodnot před a po měření.

Teploměr, vlhkoměr LUTRON v.č. Q613552 kalibrován KL TESTO s.r.o.

Kalibrační list KL:0279 29.1.2016, platnost podle LD13 AL do 29.1. 2026.

Anemometr Lambrecht 1443 v.č. 580724, kalibrován ČHMÚ Praha ANM-12188 07.09. 2012, platnost podle LD13 AL do 7.9. 2016.

Barometr Brüel-Kjaer UZ 0001, zkušební č. 50/07, kalibrován ČHMÚ kalibrační list č. TLK - 150008 ze dne 20. 2. 2015, platnost podle LD13 AL do 20.2. 2019.

Ostatní přístroj : mobil Sony Xperia Z3 Compact s vestavěným fotoaparátem.

c/ Citace předpisů

Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k autorizačnímu návodu AN 02/03 verze 2 Státní zdravotní ústav Praha, platnost od 1.4. 2008 (Požadavky na protokol o autorizovaném měření)

Nařízení vlády č. NV 272/2011 Sb (platnost od 1.11. 2011 včetně příloh) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, datum 24. srpna 2011.

ČSN ISO 1996-1a2 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí část 1: Základní veličiny a postupy

část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území

ČSN EN ISO 16032 Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda.

Stanovisko Hygienické stanice č.j. : HSHMP 49395/2015, datum 10.11. 2015.

d/ Použitý postup měření

Metodický návod č.j. HEM - 300 - 11.12.01 - 34065 pro měření a hodnocení hluku v mimořádném prostředí (str.1 + 13).

Metodický návod č.j. 62545/2016-OVZ-32.3-1.11.2010, v Praze dne 1.11.2010 pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb včetně normy

ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí, platnost od září 2009.

Standardní pracovní postup pro SET G2- Laboratorní dokument 2

Autorizované laboratorní

Popis strategie měření - jde o měření akustických vlivů na vnitřní a venkovní chráněný prostor stavby při maximálním provozu nové VZDUCHOTECHNIKY.



Testování, měření, analýzy a kontroly

155 00 Praha 515 Jindrova 962 / 14

IČ 10188886 DIČ CZ380512722 ŽIV/P13/3821/2009/Han/2 Praha 13

Ing. Ivan Horák

Tel. +420 235 512 162 Mobil +420 732 536 818 m-ing@volny.cz

A16120 Hluk, Ventil, Praha 8.

Protokol-H2016-088

Strana 3 (celkem 5)

e/ Popis měřicích míst

Chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb.
Popis dotčené lokality (nejbližší obytná zástavba).

Popis měřicích míst - umístění mikrofónu

- vnitřní, M výška 1,5m střed místnosti nasměrovaný ke zdroji hluku.
- venkovní E, přizemí, dvůrní prostor, okno bytu v 1,0m, nasměrovaný ke zdroji hluku.

Situace venkovního měřicích míst, příloha P1 protokolu.

f/ Identifikace zdroje hluku

Související s provozem :

VZDUCHOTECHNIKY (VZT)

Zařízení.

Vnitřní díly - zařízení, přívod a odvod vzduchu, koncové elementy, umístění 1. PP.

Venkovní díl - žaluzie, odvod vzduchu, umístění přizemí, dvůrní prostor.

g/ Popis zdroje hluku

Jde o souběžný provoz měřených VZT (přívod a odvod vzduchu) zařízení na maximální výkon.

Provozní doba měřených VZT zařízení denní, sdělena objednatelem měření.

h/ Popis objektu

Vliv na chráněný venkovní prostor stavby (L_{AeqT}), šíření hluku vzduchem.

Vliv na chráněný vnitřní prostor stavby (L_{Amax}), šíření hluku vzduchem.

i/ Podmínky měření

Měření bylo provedeno při pauze dopravních vlivů (automobilový a letecký provoz).

Měření byl přítomen zástupce objednatele, pan Michal Petr, který zajišťoval požadovaný provoz měřených zařízení a přístup do příslušných prostor.

j/ Deklarace měřených veličin

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A L_{AeqT}$ (dB) (zdroj, zbytkový hluk).

Maximální hladiny akustického tlaku $A L_{Amax}$ (dB) (zdroj, zbytkový hluk).

	Testování, měření, analýzy a kontroly			892 2011	
	155 00 Praha 515 Jindrova 962 / 14				
	IČ 10188836 DIČ CZ380512722 ŽIV/P13/3821/2009/Hau/2 Praha 13				
	Tel. +420 235 512 162 Mobil +420 732 536 818 m-ing@volny.cz				
Ing. Ivan Horák		A16120 Hluk, Vozidla, Praha 5		Protokol-H2816-082	Strana 4 (celkem 5)

k/ Meteorologická situace

Teplota vzduchu +12°C, rychlost větru < 0,5m/s, relativní vlhkost 87%, barometrický tlak 1021hPa.

l/ Zbytkový hluk

Zbytkový hluk byl naměřen před zahájením měření při vypnutých zdrojích ve stejných měřicích místech. Měřením byl zjištěn dostatečný rozdíl (mín. 4 dB) měřeného hluku od hladiny zbytkového hluku. Mimo E1.

m/ Deklarace tónové složky a informačního charakteru - tabulka naměřených hodnot.

Tónová složka (TS) nebyla zjištěna třetinooktávovou frekvenční analýzou. Záznam uložen v dokumentaci laboratoře.

n/ Výsledná hodnota

Výsledná hodnota L_{AeqT} je uvedena včetně odečtené nejistoty (- U_{AS}).

Výsledné hodnoty L_{Amax} je uvedena včetně přičtené nejistoty (+ U).

Pro stanovení střední L_{Amax} byl použit postup č.1 doporučený Národní referenční laboratoří ($U_A=1,65 \times$ směrodatná odchylka, $U_B=1$). Do výsledné hladiny je pak zahrnuta vypočtená U .

o/ Prezentace výsledků měření

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A L_{AeqT}$ 10s dB (ustálený hluk).
Maximální hladiny akustického tlaku $A L_{Amax}$ dB (ustálený hluk).

- U_{AS} rozšířená nejistota -K korekce na rozdíl k zbytkovému hluku
+ U rozšířená nejistota

Vozidla, L PP.

Místo měření, místnost	Naměřená hodnota	K	Korigovaná hodnota	U	Výsledná hodnota	Hygienický limit	Poznámka, vlivy
Jevišť	27,0 $_{Amax}$						Zbytkový hluk
M1	34,0 $_{Amax}$	1,3	32,7	1,2	33,9	45,0	VZT
M2	34,5 $_{Amax}$	1,1	33,4	1,2	34,6	45,0	VZT

Vozkova, přehled, dvůrní prostor.

Místo měření	Naměřená hodnota	K	Korigovaná hodnota	U_{AS}	Výsledná hodnota	Hygienický limit	Poznámka, vlivy
Okno v 1,0m	36,0 $_{AeqT}$						Zbytkový hluk
E1	30,0 $_{AeqT}$	2,2	35,8	1,8	34,0	58 (40dB)	VZT



Testování, měření, analýzy a kontroly

155 00 Praha 515 Jindrova 962 / 14

IČ 10188886 DIČ CZ380512722 ŽIV/P13/3821/2009/Han/2 Praha 13

Tel. +420 235 512 162 Mobil +420 732 536 818 m-ing@volny.cz

Ing. Ivan Horák
A16120 | Hluk, Vemla, Praha 8

Protokol-H2016-003

Strana 5 (celkem 5)

p/ Základní hodnocení výsledků

Zdůvodnění použitého postupu a rozsahu měření

Strategie měření byla zvolena tak, aby mohly výsledky měření sloužit jako podklad k řízení pro účely ochrany veřejného zdraví pro porovnání s hodnotami dle NV č. 272/2011 po dokončení montáže a zkoušek nové VZDUCHOTECHNIKY. Ke splnění účelu měření byla zvolena reprezentativní místa dominantních vlivů v místě nejbližší zdroji hluku (ustálenému). Pokud je splněn hygienický limit ve vnitřním a venkovním místě, bude splněn i ve vzdálenějších místech.

Srovnání výsledné hodnoty se všemi požadavky předpisů

Měřením při maximálním provozu VZDUCHOTECHNIKY bylo zjištěno, že výsledná hodnota ve chráněném vnitřním a venkovním prostoru stavby je nižší, než předepsaný hygienický limit podle NV č. 272/2011, který je prokazatelně nepřekročen.

Porovnání výsledků s požadavky

Výsledná hodnota vyhovuje NV č. 272/2011 a je prokazatelně nepřekročena

ve vnitřním měřicím místě :

a) M1 a M2 dle přílohy NV č.2, Přednáškové síně, limit 45dB.

ve venkovním měřicím místě :

b) E1 dle přílohy č.3, Chráněný venkovní prostor staveb limit 50dB (denní doba).
V měřeném místě byla zjištěna chráněná fasáda - okno bytu v přízemí.

Měření v dalším chráněném vnitřním prostoru tj. byt v přízemí (okna do dvůrního prostoru) nebylo provedeno. Nebyl zajištěn přístup do tohoto bytu.

Výsledky měření jsou reprezentativní i pro ostatní chráněné vnitřní a venkovní prostory budovy.

Protokol lze reprodukovat bez písemného souhlasu autorizované laboratoře jen jako celek. Originální výisk č.1 je opatřen firemní přelepkou a je určen pro Hygienickou stanici, další výisk je určen k reprodukci.

Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví.

Identifikace ukončení protokolu.



Testování, měření, analýzy a kontroly

155 00 Praha 515 Jindrova 962 / 14

IČ 10168886 DIČ CZ380512722 ŽIV/P13/3821/2009/Han/2 Praha 13

Ing. Ivan Horák

Tel. +420 235 512 162 Mobil +420 732 536 818 m-ing@volny.cz

A10120 / Hřak, Vozňák, Praha 8.

Protokol H2016-038

Příloha P1.

SITUACE MĚŘENÍ VENKOVNÍCH VLIVŮ

Rekondace
nebytového prostoru

1187/101 v LNP a LPP

bytový dům

Soukenická 1187/29

PRAHA 1

Fotodokumentace uložena v dokumentaci laboratoře.

Obrázek č. 2202

Přízemí, dvířní prostor

Sever

Měřicí místo E1

Zat. VZT odvod vzduchu

Okno bytu



vjezd do dvířního prostoru

ulice Soukenická

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 odst. 1, 2 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.9.2016 podala

MČ Praha 1 - Ing. Zdeňka Tomíčková, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, IČO 00063410, Pavel Hruška, Vodickova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

(dále jen "stavba"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

kolaudační souhlas,

kteří je dokladem o povoleném účelu užívání stavby - změny stavby:

nebytový prostor v I.NP a I.PP pro pořádání kulturních představení
Praha 1, Nové Město č.p. 1187, Soukenická 29

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 366/1 v katastrálním území Nové Město provedené podle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 18.4.2016 Spis. zn. S UMCP1/052644/2016/VÝS-ČK-2/1187.

Vymezení účelu užívání stavby:

- a) provoz kulturního zařízení se sociálním zázemím a příslušenstvím v prostorech I.NP a I.PP;
- b) maximální hladina hluku uvnitř provozovny 45 dB;
- c) maximální počet všech přítomných osob 43, z toho v I. PP 30 v I.NP 13

prostor pro pořádání kulturních představení:

I.NP: 1.01 pokladna, 1.02 zázemí

I.PP: 0.01 sál, 0.02 sklad rekvizit, 0.03 WC předstí ženy, 0.04 WC ženy, 0.05 WC předstí muži, 0.06 WC muži, 0.07 WC předstí personál, 0.08 WC personál, 0.09, 0.010 prostor schodiště

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20.10.2016 s tímto výsledkem:

Stavba je provedena v souladu s ověřenou dokumentací. Drobná změna, tj. osazení posuvných dveří namísto křidel u sociálních zařízení je zakreslena v dokumentaci skutečného provedení. 3 Stavebník předložil požadované kolaudační doklady a stanoviska dotčených orgánů. Lze vydat kolaudační souhlas.

Tabulka s provozními údaji o užívání stavby, uvedenými pod písm. b) a c) ve vymezení účelu užívání stavby, jejichž dodržení podle schválené a ověřené dokumentace a podmínek stanovených závaznými stanovisky



dotčených správních orgánů stavební úřad ověřil a stvrzuje tímto kolaudačním souhlasem, bude zveřejněna spolu s údaji o provozovně na místě stanoveném v § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona.

Odůvodnění:

Dne 26.9.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 10/2016. Stavební úřad provedl dne 20.10.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal na základě předložených dokladů, které jsou součástí správního spisu, zejména:

- dokumentace skutečného provedení stavby zpracované oprávněnou osobou, kterou je Ing. Milan Hlaváček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0010424,
- Zprávy o dílčí revizi elektrického zařízení ze dne 19. 10. 2016,
- Potvrzení o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí a kanalizace ze dne 15. a 16. 09. 2010,
- protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů VZT ze dne 19.10.2016
- Protokol o autorizovaném měření VZT do provozu ze dne 19.10.2016,
- Zápisu o tlakové zkoušce a těsnosti topení ze dne 06. 09. 2010,
- Potvrzení o likvidaci odpadu ze dne 10.10.2016
- Prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů ze dne 10.10.2016

kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stavební úřad ověřil předloženou dokumentaci skutečného provedení stavby. Jedno její vyhotovení si ponechal, druhé předal stavebníkovi.

Stanoviska edělili:

Hygienická stanice hl.m.Prahy – do protokolu při závěrečné kontrolní prohlídce

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy – závazné stanovisko č.j. HSAA – 12825-2/2016 ze dne 20.10.2016

Upozornění:

S přihlédnutím ke skutečnosti, že stavba je určena k provozu a užívání pro poskytování služeb veřejnosti a součástí povolujičích rozhodnutí bylo stanovení podmínek pro zajištění bezpečnosti zdraví, životů a majetku, je nedílnou součástí kolaudačního souhlasu rovněž tabulka provozních údajů, sloužící stavebnímu úřadu pro výkon dozоровé činnosti, v souladu s jeho kontrolní pravomocí, podle § 132 odst. 1 stavebního zákona, prováděnou z podnětu dotčených správních orgánů, popřípadě z úřední povinnosti ve správním území městské části Praha 1, jakož i dalšími oprávněným kontrolním a inspekčním orgánům, pověřeným dohledem nad dodržováním chráněných veřejných zájmů, nad bezpečností staveb a provozem a užíváním těchto staveb pro bezpečnost osob tam se pohybujících, zejména Policii ČR (v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 273/2008 Sb.) a Městské Policii hl. m. Prahy (v souladu s ustanovením § 2 písm. a), c) e) a h) zákona č. 353/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů). Tato kritéria jsou stanovena stavebním zákonem, prováděcími podzákonnými právními předpisy k jeho provedení (zejména nařízením o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze č.11/2014 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy) a vyhláškou o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb č. 398/2009 Sb.) a speciálními právními předpisy k ochraně zvláštních veřejných zájmů: veřejné zdraví, požární bezpečnosti, ochrana životního prostředí a další. Nedodržení povinnosti zveřejnění tabulky provozních údajů je přestupkem podle zvláštních právních předpisů.

Sezná-li stavební úřad v rámci své kontrolní činnosti důvodně, že dochází k porušování právních předpisů nespadajících do jeho pravomoci, vyrozumí o zjištěné skutečnosti příslušný správní orgán provádějící kontrolu dodržování právních předpisů na daném úseku. Jedná se mimo jiné o živnostenský úřad dohlížející na dodržování právních předpisů na úseku živnostenského podnikání, Hasičský záchranný sbor kraje případně Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany, Státní úřad inspekce práce resp. jeho příslušný inspektorát na úseku inspekce práce, orgán ochrany veřejného zdraví, zejména krajská hygienická stanice, na úseku ochrany veřejného zdraví, Česká obchodní inspekce na úseku kontroly výrobků, zboží a služeb dodávaných na vnitřní trh, či Státní zemědělská a potravinářská inspekce na úseku dozoru nad kvalitou potravinářských a tabákových výrobků. Příslušný správní orgán je v daném případě oprávněn posoudit spáchání přestupku, resp. správního deliktu na daném úseku, včetně uložení sankce (zejména pokuty, zákazu činnosti či pozastavení jejího výkonu, zastavení provozu).

V případě porušení podmínek užívání a provozování stavby podle tohoto kolaudačního souhlasu není vyloučen rovněž vznik odpovědnosti trestněprávní, zejména nebezpečí spáchání trestného činu obecného ohrožení dle § 272 trestního zákoníku, popřípadě trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 trestního zákoníku.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Městská část Praha 1
Úřad městské části
stavby
15 38 Praha 1

Ing. Barbora Hodanová
vedoucí technického oddělení OV ÚMČ P1

Příloha: 2x tabulka provozních údajů

Obdrželi:

stavebník (doručenky):

MČ Praha 1 - Ing. Zdeňka Tomíčková, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, Pavel Hruška, Vodičkova
č.p. 684/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Letenská č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město

H3. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqa12i
sídlo: Rytiřská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

na předání:

spisy

plány



Spis. Zn.
S UMCP1/016271/2023/VÝS-Vr-2/1187

Za správnost vyhotovení: / tel:
Helena Volrábová / 221097517

Datum
13.1.2023

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán vydal dne 25.10.2016 kolaudační souhlas spis. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187, č. j. UMCP1 171992/2016, které ve věci:

**nebytový prostor v 1. NP a 1. PP pro pořádání kulturních představení
Praha 1, Nové Město č.p. 1187, Soukenická 29**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 366/1 v katastrálním území Nové Město provedené podle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 18.4.2016, spis. zn. S UMCP1/052644/2016/VÝS-Čk-2/1187.

Správní orgán usnesením podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve vymezení účelu užívání stavby na straně 1 a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

„Vymezení účelu užívání stavby:

- a) provoz kulturního zařízení se sociálním zázemím a příslušenstvím v prostorech 1. NP a 1. PP
- b) maximální hladina hluku uvnitř provozovny 45 dB
- c) maximální počet všech přítomných osob 43, z toho v 1. PP 30, v 1. NP 13

prostor pro pořádání kulturních představení:

1.NP: 1.01 pokladna, 1.02 zázemí

1.PP: 0.01 sál, 0.02 sklad rekvizit, 0.03 WC předsíní ženy, 0.04 WC ženy, 0.05 předsíní WC muži, 0.06 WC muži, 0.07 WC předsíní personál, 0.08 WC personál, 0.09, 0.10 prostor schodiště“

opravuje textem:

„Vymezení účelu užívání stavby:

- a) provoz kulturního zařízení se sociálním zázemím a příslušenstvím v prostorech 1. NP a 1. PP
- b) maximální hladina hluku uvnitř provozovny 85 dB
- c) maximální počet všech přítomných osob 43, z toho v 1. PP 30, v 1. NP 13

1/3

prostor pro pořádání kulturních představení:

1.NP: 1.01 pokladna, 1.02 zázemí

1.PP: 0.01 sál, 0.02 sklad rekvizit, 0.03 WC předsíní ženy, 0.04 WC ženy, 0.05 předsíní WC muži, 0.06 WC muži, 0.07 WC předsíní personál, 0.08 WC personál, 0.09, 0.10 prostor schodiště“

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor technické a majetkové správy - OTMS, Vodičkova 681/18, 110 00
Praha 1-Nové Město.

Odůvodnění:

V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se netýkala výroku rozhodnutí. Správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil.

Poučení účastníků:

Podle ustanovení § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 156 správního řádu jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Kolaudační souhlas ze dne 25.10.2016, spis. zn. S UMCP1/155856/2016/VÝS-Čk-2/1187, č. j. UMCP1 171992/2016 trpí vadou, spočívající v nesprávné identifikaci maximální hladiny hluku uvnitř provozovny dle Protokolu o měření 20150441 - měření vzduchové neprůzvučnosti z 12.10.2015. Provozovatel Spolek pro oživení Paměti navíc dne 11.5.2022 předložil prohlášení o nainstalování limitéru. Správní orgán usnesením vadu opravil, o usnesení vyrozumívá účastníky.

Poučení účastníků:

Podle ustanovení § 156 správního řádu se opravné usnesení pouze poznamená do spisu. Podle ustanovení § 76 odst. 3 správního řádu se o usnesení, které se pouze poznamená do spisu, účastníci vhodným způsobem vyrozumí; takové usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu se proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu nelze odvolat.

Ing. Václav Vaněk v.r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Praha 1
otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Helena Volrábová

Obdrží:

účastníci (doručenky)

MČ Praha 1 - ÚMČ - odbor technické a majetkové správy - OTMS, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

dotčené orgány

Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqi2i

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město

na vědomí

Spolek pro oživení Paměti, Milánská č.p. 419, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

spisy

Protokol o výsledku ověření datové zprávy

Předmět podání: **Odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 1, č.j. UMCP1 056178/2025**
Odesílatel: Spolek pro oživení Paměti, Milánská 419, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10, CZ, stvcwac
Adresát: Městská část Praha 1, b4eb2my
ČJ: UMCP1 107492/2025

Identifikátor: **1479235574**

Dodáno do DS: 12.02.2025 21:24:18

Pozn.: Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení OVM, je okamžikem doručení její dodání do datové schránky.

Doručeno: 12.02.2025 21:29:27

Přijato ke zpracování: 12.02.2025 21:29:54

Počet příloh: 7

Následná kontrola: 13.02.2025 21:30:10

Povoleno doručení fikcí

A. Ověření datové zprávy

Výsledek ověření	Některý z el. podpisů nelze jednoznačně prohlásit za platný nebo jeho platnost nelze ověřit. Věnujte pozornost podrobnostem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis **nelze ověřit**. Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis **nebyl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **CADES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn.
Podpisový certifikát **je kvalifikovaný**.

Detaily ověření	Některý z algoritmů použitých v objektech a podílejících se na ověřování podpisu (např. hodnota podpisu, certifikát, atd.) nebo velikost klíče používané s tímto algoritmem, je pod požadovanou úrovní kryptografické bezpečnosti a neexistuje jednoznačný důkaz, že podpis vznikl před okamžikem, do něhož byl tento algoritmus / klíč považován za bezpečný. 23126471 SERIALNUMBER=S906210, CN=Informační systém datových schránek - produkční prostředí, OU=Digitální a informační agentura, O=Digitální a informační agentura, OID.2.5.4.97=NTRCZ-17651921, C=CZ
Podepsal	
Vystavitel	CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Platnost od - do	23.02.2024 08:15:02 - 14.03.2025 08:15:02
Datum vydání OCSP	12.02.2025 21:29:36
Algoritmus podpisu	SHA_512RSASSA_PSS
Hash SHA_256	DA:1B:DA:9D:BE:D1:03:19:2E:00:85:82:1F:99:34:9F:96:40:51:D6:80:43:D7:21 :6E:EB:7A:F4:61:C9:F8:FC
Časové razítko	Ano
Čas označení	12.02.2025 21:29:27
Sériové číslo	21011219
Vystavitel	CN=PostSignum Qualified CA 5, O=Česká pošta, s.p., 2.5.4.97=#130e4e5452435a2d3437313134393833, C=CZ
Ověřitelnost do	13.10.2030 12:55:50

B. Ověření příloh datové zprávy

Příloha č. 1

Název	1)_Usnesení_UMCP1_018574_2023_Oprava zřejmých nesprávností.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	468846 B (bajtů)
Počet podpisů	1
z toho platných	1
Výsledek ověření	Podepsáno el. podpisem. Všechny el. certifikáty podpisů jsou platné a nebyly revokovány.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis je **platný**. Elektronický podpis **byl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **PADES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn.

Podpisový certifikát je **kvalifikovaný**.

Podepsal	11990720 SERIALNUMBER=ICA - 10503873, SURNAME=Volrábová, GIVENNAME=Helena, O=Městská část Praha 1, C=CZ, CN=Helena Volrábová
Vystavitel	SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, C=CZ
Platnost od - do	18.05.2022 16:18:42 - 18.05.2023 16:18:42
Datum vydání CRL	23.09.2024 14:00:00
Algoritmus podpisu	SHA_256RSA
Hash SHA_256	39:C2:EB:BC:9E:DE:B0:04:90:B5:23:61:59:43:20:0A:FC:BC:B7:6F:30:1F:83:52:72:89:A5:73:47:A4:DF:1C
Časové razítko	Ano
Vyhodnocení podpisu:	elektronický podpis
Čas označení	16.01.2023 15:58:32
Sériové číslo	11967524
Vystavitel	2.5.4.97=#0c0e4e5452435a2d3236343339333935,O=První certifikační autorita\, a.s.,CN=I.CA TSACA/RSA 03/2022,C=CZ
Ověřitelnost do	25.04.2028 14:16:31

Příloha č. 2

Název	2)_Kolaudační_souhlas_UMCP1_171992_2016_s_užitím_stavby.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	1618305 B (bajtů)
Počet podpisů	0
z toho platných	0
Výsledek ověření	Dokument není opatřen el. podpisem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Příloha č. 3

Název	3)_Protokol_H2016-088_o_autorizovaném_měření_VZT_do_prostoru.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	1485566 B (bajtů)
Počet podpisů	0
z toho platných	0
Výsledek ověření	Dokument není opatřen el. podpisem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Příloha č. 4

Název	4)_Výsledky_měření_vzduchové_neprůzvučnosti_20150441.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	1263923 B (bajtů)
Počet podpisů	0
z toho platných	0
Výsledek ověření	Dokument není opatřen el. podpisem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Příloha č. 5

Název	5)_Výzva_UMCP1_529900_2023_k_ukončení_nepovoleného_způsobu_uží_vání.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	326711 B (bajtů)
Počet podpisů	1
z toho platných	0
Výsledek ověření	Některý z el. podpisů nelze jednoznačně prohlásit za platný nebo jeho platnost nelze ověřit. Věnujte pozornost informacím o podpisu uvedeným níže.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis **nelze ověřit**. Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis **byl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **PADES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn. Podpisový certifikát je **kvalifikovaný**.

Detaily ověření	Pravost podpisu nelze jednoznačně určit - nebyla nalezena žádná certifikační cesta osvědčující identifikovaný podpisový certifikát 12149375 SERIALNUMBER=ICA - 10503873, SURNAME=Volrábová, GIVENNAME=Helena, O=Městská část Praha 1, C=CZ, CN=Helena Volrábová
Podepsal	
Vystavitel	C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost od - do	11.05.2023 15:10:55 - 10.05.2024 15:10:55
Datum vydání OCSP	12.02.2025 21:29:40
Algoritmus podpisu	SHA_256RSA
Hash SHA_256	79:5D:BE:09:20:E5:AB:98:F3:95:2F:D7:12:07:9B:0A:82:36:A3:DB:5C:8D:94:5C:CB:F9:F5:4D:14:0F:58:EA
Časové razítko	Ano

Čas označení	23.11.2023 13:27:23
Sériové číslo	12107106
Vystavitel	C=CZ,2.5.4.97=#0c0e4e5452435a2d3236343339333935,O=První certifikační autorita, a.s.,CN=I.CA TSA CA/RSA 06/2022
Ověřitelnost do	27.02.2029 09:25:02

Časové razítko nelze jednoznačně prohlásit za platné

Příloha č. 6

Název	6)_Rozhodnutí_MHMP_707475_2023_o_odvolání.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	1133642 B (bajtů)
Počet podpisů	0
z toho platných	0
Výsledek ověření	Dokument není opatřen el. podpisem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Příloha č. 7

Název	Odvolání proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 1 UMCP1_05 6178_2025.pdf
Typ	application/pdf
Velikost	218906 B (bajtů)
Počet podpisů	0
z toho platných	0
Výsledek ověření	Dokument není opatřen el. podpisem.
Doplňující údaje	Ověřeno službou DSS

Generováno modulem EPDZ dne 12.02.2025 21:30:10